

COVID-19 Les tests

nombre total de tests réalisés : 50 962

Tests PCR (nasopharyngés - depuis le 01-09-2020) : 41 606

Tests Antigéniques : 6207

Tests PCR (salivaires - depuis le 14-05-2021) : 3 149

Tests PCR (depuis le 1er septembre 2020)

44 755



dernières données communiquées sur les retours des taux de positivité de nos test PCR : --> du 07 juillet au 18 juillet 2021

	nb tests réalisés	Indéterminés	Négatifs	Positifs	Présence de L452R	
tests SYNLAB/VDN	525	9	510	6	1	17%
total labo SYNLAB	1816	12	1790	14	4	29%

par lieux de prélèvement :

à reporter : Tests PCR réalisés du 24 Juillet au 28 Aout 2020 sur la place Masséna et dans autres zones de la ville : 14 857


Lieu de prélèvement	total site
théâtre de verdure - Espace J COTTA (salivaires)	3 149
Palais des Expo. / Théâtre de Verdure (nasopharyngés)	17 730
Campus universitaires	488
QPV (quartiers "politique de la ville")	230
Autres quartiers	89
Résidence séniors / Missions ponctuelles	169
EPHADS municipaux (employés et résidents)	2 026
Vallées : 25 communes	788
total pour la population niçoise et métropolitaine	24 669
Tests réalisés auprès de nos agents	5 229
REPORT (24 juillet au 28 aout place Masséna)	14 857
Total population + agents + report	44 755

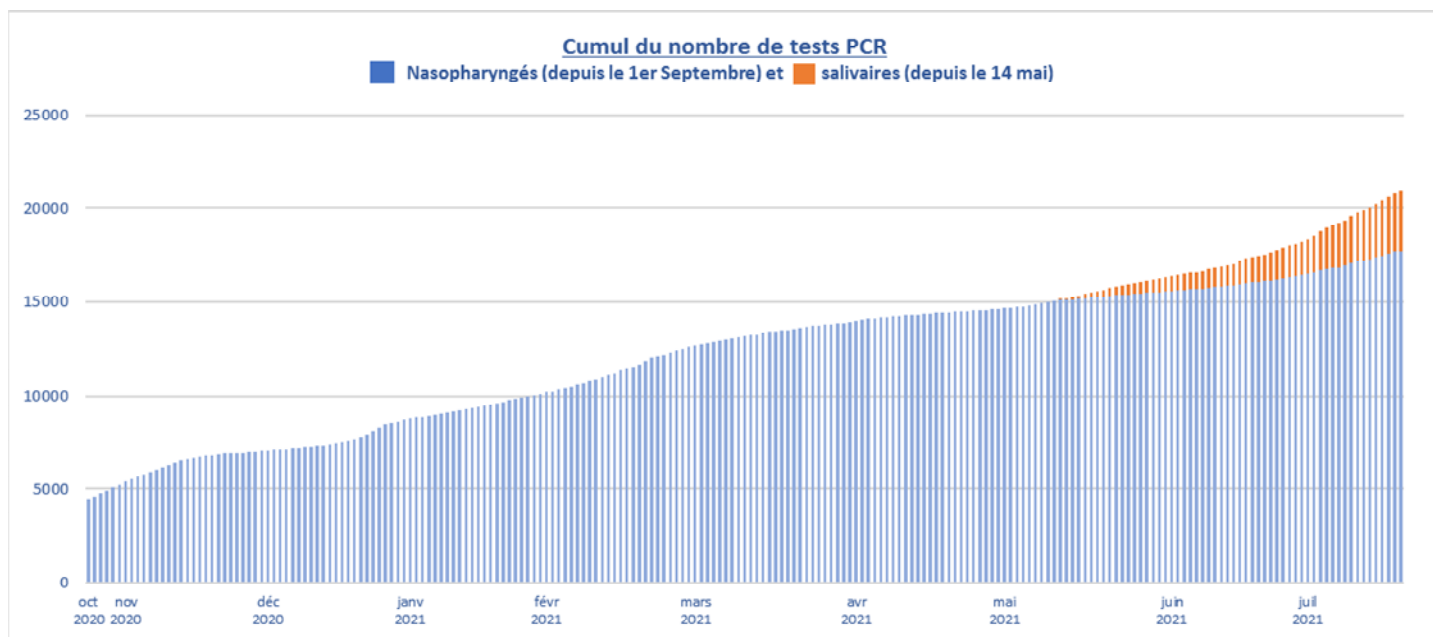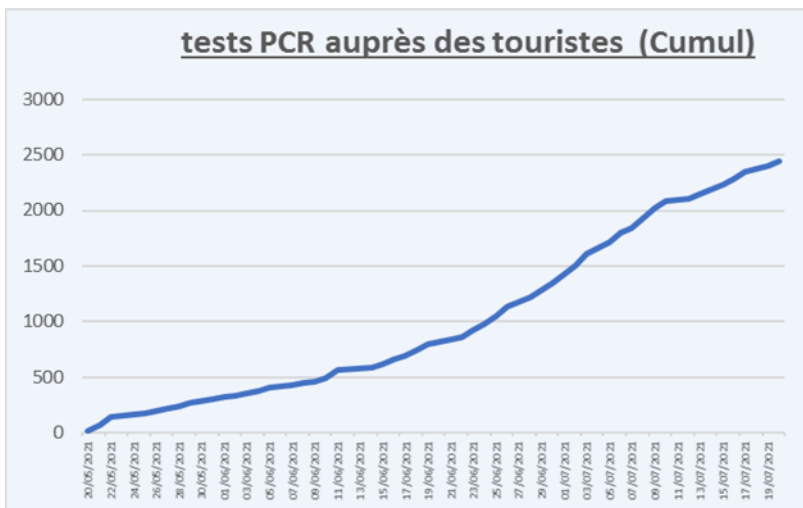

Tests Antigéniques (début : 26/10/2020 - arrêt de la campagne le 5 février 2021)

Tests Antigéniques :

6207

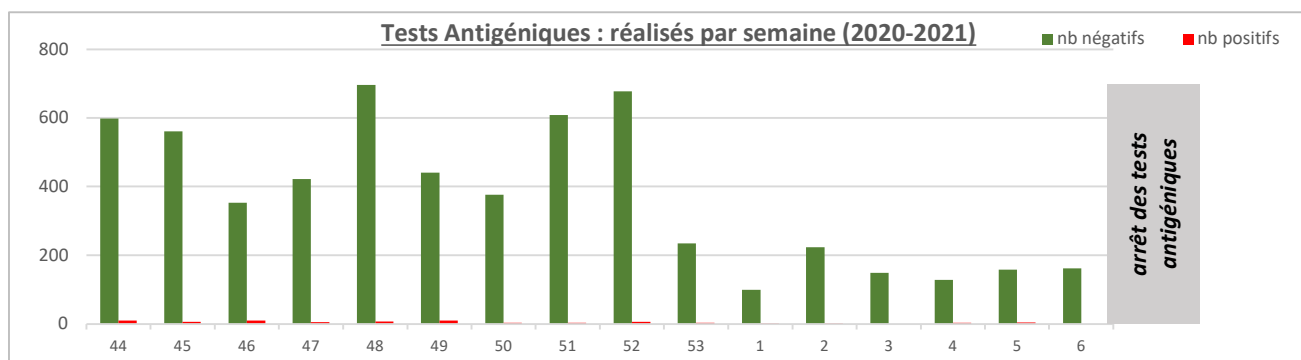


Tests avec suspicion de variant dans les Alpes Maritimes :

Depuis le 31 mai 2021, la stratégie de criblage a évolué pour rechercher certaines mutations d'intérêt pouvant être retrouvées dans différents variants. Elle permet de suivre l'évolution dans le temps et sur le territoire de la proportion des infections dues à un virus porteur de ces mutations.

Les mutations E484K, E484Q et L452R ont été sélectionnées car elles sont potentiellement liées à un échappement immunitaire et/ou à une augmentation de transmissibilité et sont retrouvées dans la majorité des VOC (variants préoccupants » (« variants of concern », ou VOC, en anglais) à ce jour.

Taux de tests avec présence de la mutation L452r

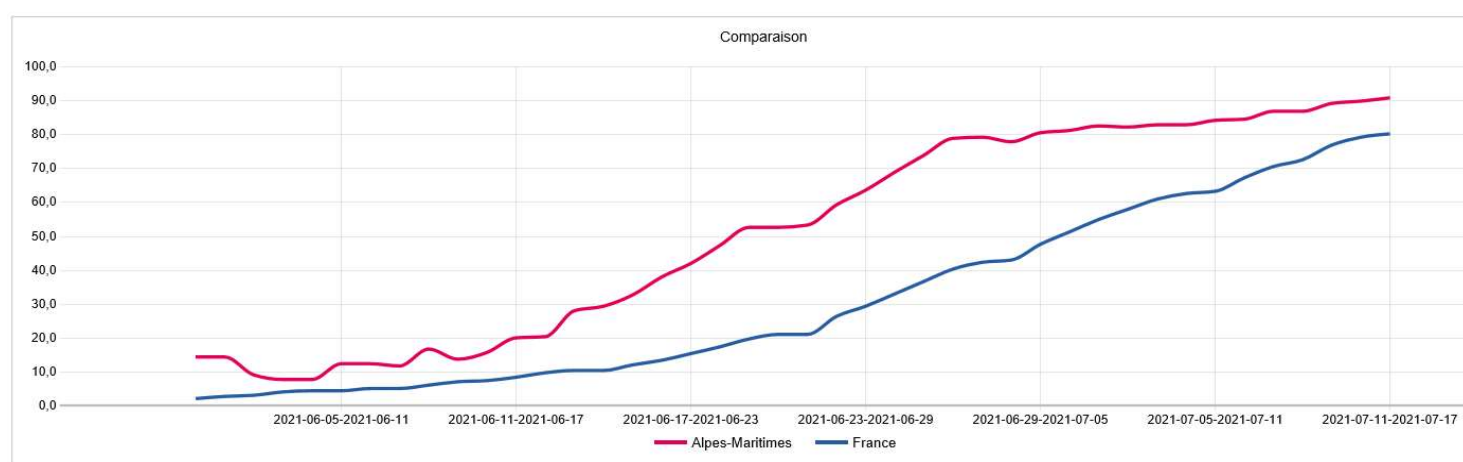

du 10 juillet au 17 juillet 2021

Alpes Maritimes : **90,7%**

France : **80,2%**

Résultats des mesures de SARS-COV-2 de la STEP Haliotis

(prélèvements effectuée par les Marins Pompiers de Marseille)

La mutation L452R du variant Delta a été détecté sur le prélèvement du 13/07/21, sa proportion estimé sur l'échantillon est de **25%**.

Rappel : retours des taux de positivité de nos test PCR

--> du 07 juillet au 18 juillet 2021

	nb tests réalisés	Positifs	Présence de L452R
tests SYNLAB/VDN	525	1%	17%
total labo SYNLAB	1816	1%	29%